


SUDERINTA:

Radviliškio raj. savivaldybės  
Administracijos direktorius  
Jolanta Margaitienė  
2020 m. rugsėjo mėn. 10 d.

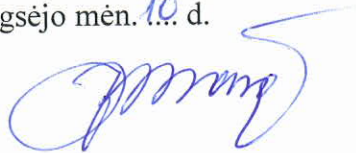

TVIRTINU:

UAB "Baisogalos bioenergija"  
direktorius Tadas Misevičius  
2020 m. rugsėjo mėn. 09 d.



**ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS**  
( $Q_{\max}$  78 m<sup>3</sup>/h, P1 4,7 kg/cm<sup>2</sup>, patalpų vidaus temperatūra + 18°C)  
**BAISO GALOS KATILINĖ**

Lauko oro Temperatūra (paros vidurkis) °C	Paduodamo į tinklus vandens temperatūra °C (+/- 5%)	Gražinama iš tinklų vandens temperatūra °C
+10	48	34
+9	48	34
+8	48	34
+7	48	34
+6	48	34
+5	48	34
+4	50	35
+3	52	36
+2	54	37
+1	56	38
0	58	39
-1	60	40
-2	62	40
-3	64	39
-4	66	41
-5	68	43
-6	70	44
-7	72	45
-8	74	46
-9	76	47
-10	78	48
-11	80	48
-12	82	49
-13	84	50
-14	86	50
-15	88	51
-16	90	52
-17	91	52
-18	93	53
-19	95	53
-20	95	54
-21	95	55
-22	95	56


Sudarė: Technikos direktorius



Edmundas Valba

SUDERINTA:

Radviliškio raj. savivaldybės  
Administracijos direktorius  
Jolanta Margaitienė  
2020 rugsėjo mėn. 10 d.

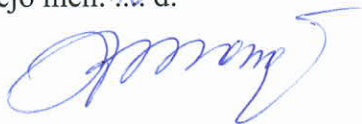

TVIRTINU:

UAB "Baisogalos bioenergija"  
direktorius Tadas Miševičius  
2020 m. rugsėjo mėn. .... d.



**ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS**  
( $Q_{\max}$  26 m<sup>3</sup>/h, P1 3,7 kg/cm<sup>2</sup>, patalpų vidaus temperatūra + 18<sup>0</sup>C)  
**PAKIRŠINIO KATILINĖ**

Lauko oro Temperatūra (paros vidurkis) °C	Paduodamo į tinklus vandens temperatūra °C (+/- 5%)	Gražinama iš tinklų vandens temperatūra °C
+10	48	34
+9	48	34
+8	48	34
+7	48	34
+6	48	34
+5	48	34
+4	50	35
+3	52	37
+2	54	37
+1	56	38
0	58	39
-1	60	40
-2	62	41
-3	64	42
-4	66	43
-5	68	44
-6	70	45
-7	72	46
-8	74	47
-9	76	48
-10	78	49
-11	80	50
-12	82	51
-13	84	53
-14	86	53
-15	88	54
-16	90	55
-17	91	55
-18	93	56
-19	95	56
-20	95	57
-21	95	58
-22	95	60

Sudarė: Technikos direktorius  
E.Valba

